

Rzekuń, dnia 14.11.2013 r.

FPZ.271.32.2013

Do Wykonawców

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz”.*

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Według opisu SIWZ w zadaniu 2 na odcinku, który jest do wykonania tj. od pkt.13 do Hp 34 sieć wodociągowa wykonana jest z rury PE o śr. 110 mm oraz jest zapis ZMIANA ŚREDNICY SIECI NA 110 mm. Na profilu i mapie zagospodarowania sieć wodociągowa jest z rury PE o śr. 160 mm. Również przedmiar obejmuje do wyceny rurę 160 mm, połączenia dla tej średnicy. W związku z różnicą dotyczącą średnicy rury między SIWZ a profilem, mapą i przedmiarem prosimy o wyjaśnienie: Jaką średnicy rury PE należy przyjąć do wyceny dla zadania 2?

na które udziela następującej odpowiedzi:


Dla zadania 2 należy przyjąć do wyceny rurę PE o średnicy 110 mm.

Pytanie 2:

Czy w przypadku zauważonych zmian wykonawca może sam wprowadzić zmiany w przedmiarze (przedmiary mają charakter pomocniczy)?

na które udziela następującej odpowiedzi:

Wykonawca nie może wprowadzać zmian w przedmiarze robót.

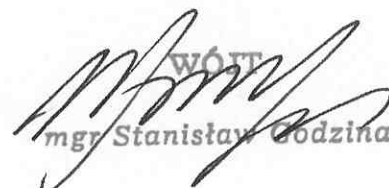

mgr Stanisław Godzina