



## Zabezpieczenie kabli energetycznych lub telefonicznych

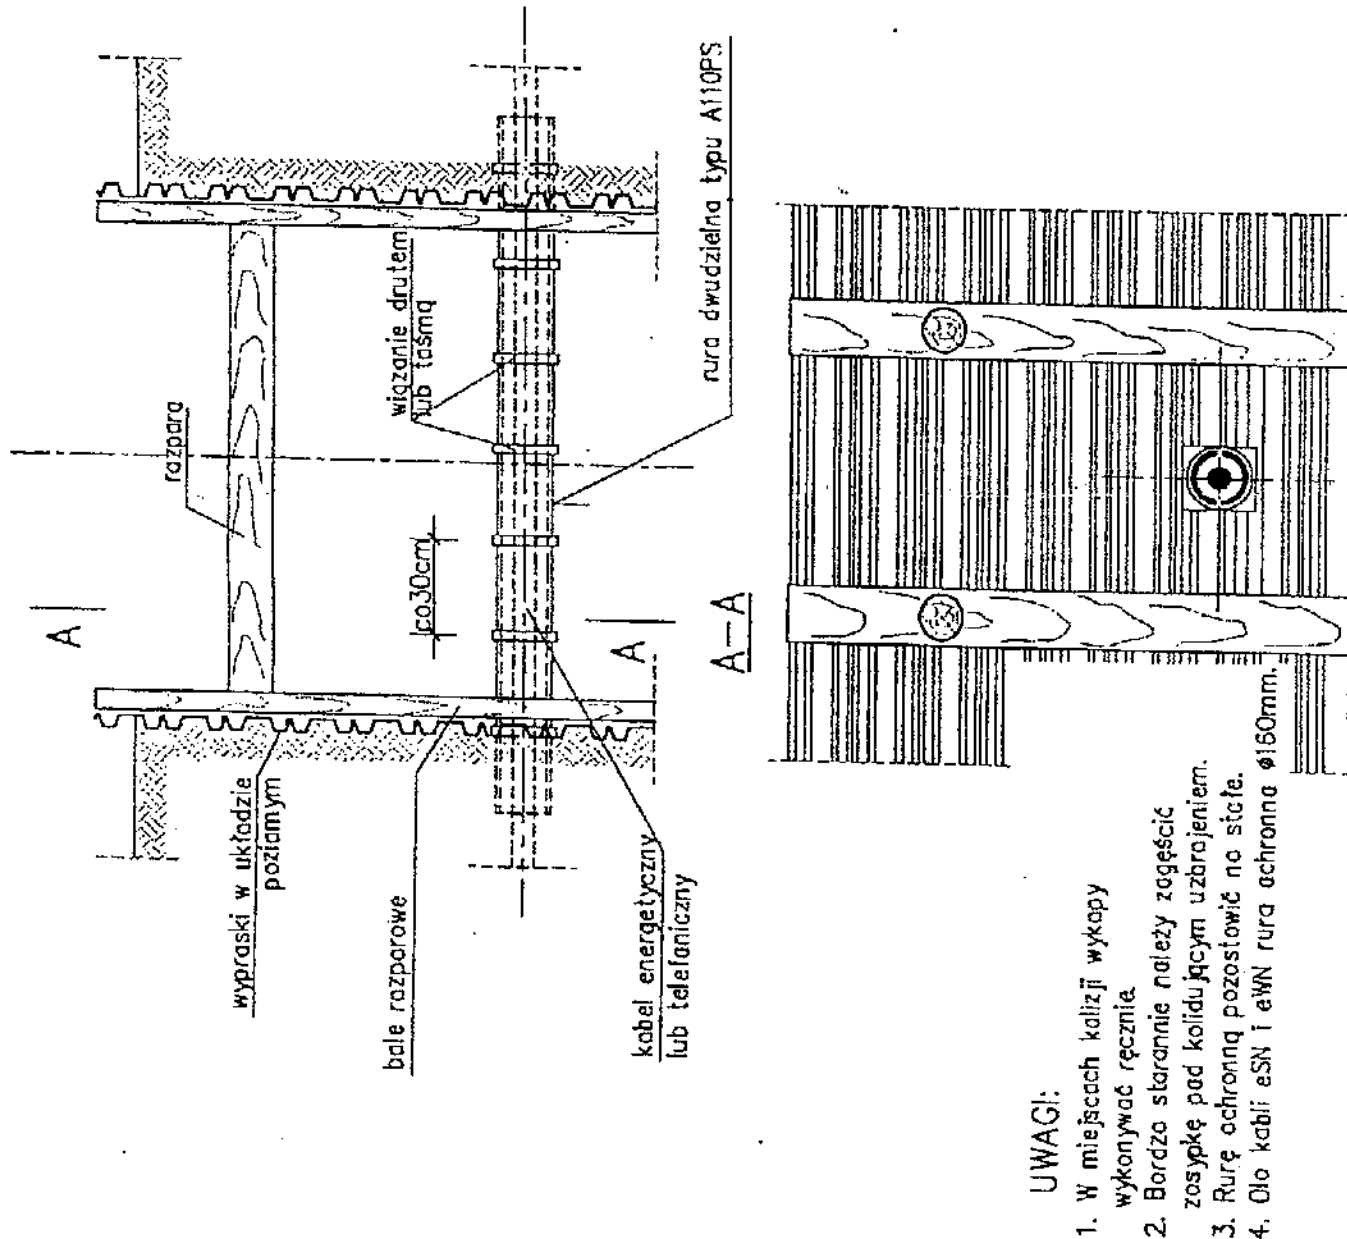

## Zabezpieczenie rury gazowej lub wodociągowej



<b>Obiekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla m. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Drwęcz, gm. Rzekuń</b> <b>Adres: 07-411 Rzekuń</b>			
<b>Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem</b>			
SKALA: b/s	Data: 06.2013 r.	RYS. nr	
mgr inż. <b>Przemysław Pękalski</b>		Sprawdził: <b>mgr inż. Andrzej Kozłowski</b>	
upr. bud. proj. 8184/1/2014		upr. bud. 121/1/2014	
drewid. 21311/b/24/AND		drewid. 21311/b/24/AND	
7-8340-12/89		7-8340-12/89	
06.2013-04-11/02		06.2013-04-11/02	